

COMPO MOUNT 防振用 KSC シリーズ 取扱説明書

86. A

コンポマウントをご用命いただき、誠にありがとうございます。

製品を取り付け使用する前に、この取扱説明書を注意深く読んでいただき、充分なご理解のうえで正しく施工いただきますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は、工事終了後保守点検管理者に必ずお渡しください。

ご使用になる前に

1. 製品銘板の品番がご注文の品と一致しているかご確認ください。
2. 取り付け用のボルト類は付属していません。お客様にてご用意ください。
3. 取り付け作業時は安全に留意し、挟まれ等には十分注意してください。


<取り付け方法>

1. マウントを設置位置に配置してください。必要に応じてベースプレートの4つの取り付け穴を使い、下側を固定してください。取り付け穴を使わず、ベースプレートを接着剤等で固定してもかまいません。
2. 搭載物を静かに、ケースの上へ下ろします。搭載物の傾きや偏荷重により、1ヶ所のマウントに過大な荷重が掛からない様にしてください。搭載物とマウントは、接着剤等で固定してください。
3. マウントのねじれや傾きが無い事を確認してください。

・内容物の案内

| | |
|-----------|---|
| 本体 | 1 |
| 取扱説明書(本書) | 1 |

<取り付け例：浮床の場合>

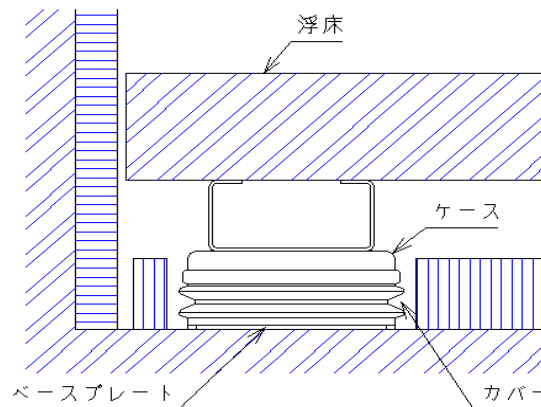

<使用上の注意>

- ◇ 水平かつガタの無い状態でご使用ください。傾いた状態で使用した場合、性能悪化や、転倒の原因となります。
- ◇ 挟まれる危険がありますので、設置作業時などには、カバー部に手を触れないでください。
- ◇ 破損の原因となりますので、支持荷重の最大値以上を負荷しないでください。搭載荷重が変動する場合も、変動荷重を加えた状態で最大値を超えない様にしてください。
- ◇ 破損の原因となりますので、引張状態では使用しないでください。
- ◇ 地震などで大きな転倒力が働く場合は、別途耐震ストッパーを設けてください。
- ◇ 機器を搭載して輸送または移動する場合は、別途機器側にクランプ機構を設け、ばね上とばね下を固定してください。
- ◇ 本品は屋内専用です。また、高温多湿環境でのご使用は出来ません。
- ◇ 廃棄する場合は、減衰材：産業廃棄物、その他：リサイクル鉄材として処分してください。



倉敷化工株式会社 産業機器事業部

<http://www.kuraka.co.jp/sanki/>

〒712-8555 岡山県倉敷市連島町矢柄四の町4630 TEL(086)465-1715(代)