


クラシキ HTシリーズ高置架台 取扱説明書

この度は弊社高置架台をご採用いただきましてありがとうございます。
据付工事を行う前に必ずお読みくださり、十分ご理解のうえ正しく施工を行ってくださるようお願い致します。

据付の前に

- 製品銘板ラベル中の品番がご注文の品と一致しているかご確認ください。
- 付属品（ボルト・ナット類）をご確認ください。
- 基礎ボルトは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
- 搭載機器又は据え付け可能防振台は、機種ごとにサイズが違います。
納入仕様書にてご確認ください。

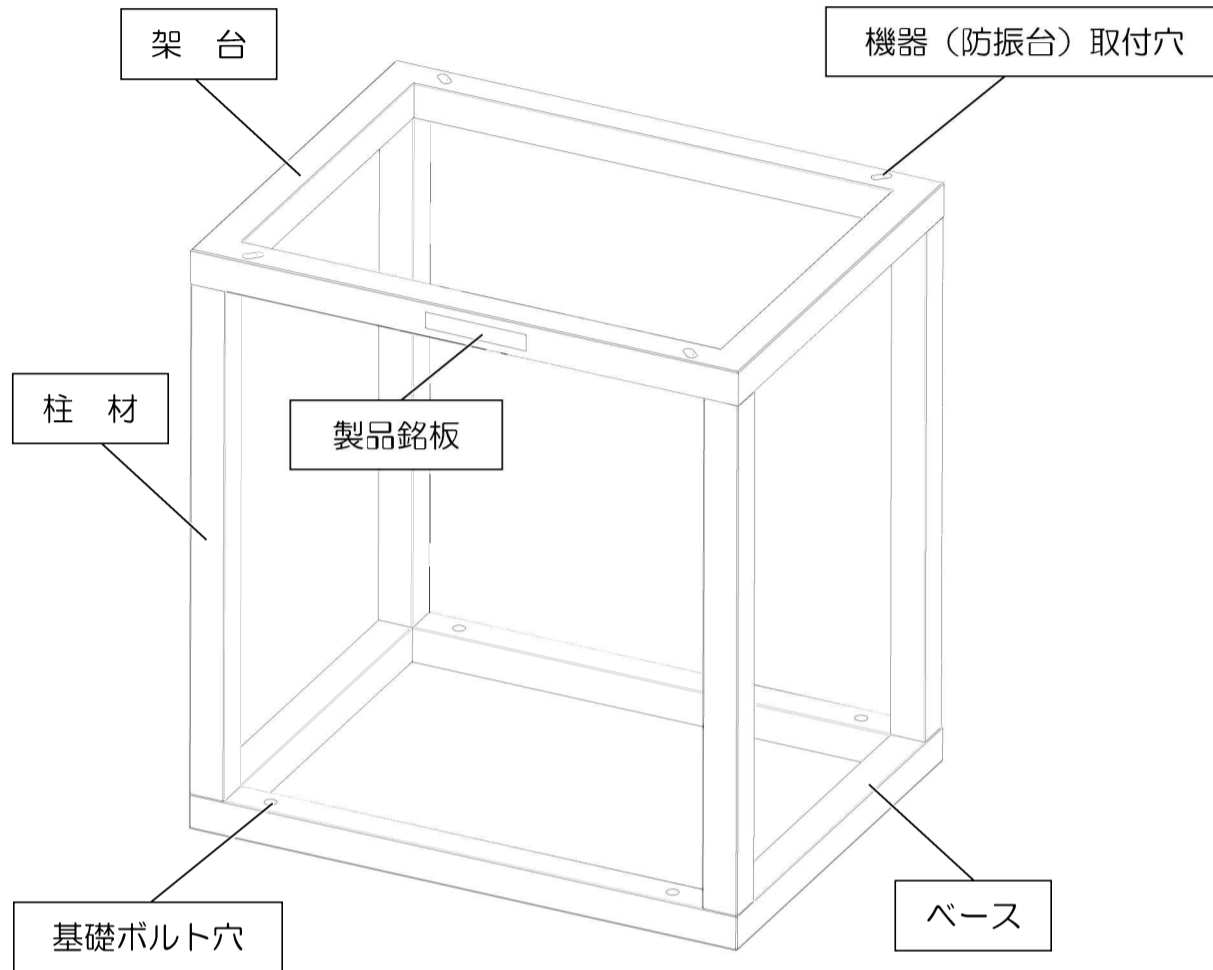

基礎施工上の注意点

◎基礎はレベルの出た全面基礎とし、ベースと密着するように平滑に施工して下さい。

機器の据付手順

- 架台上に“配管側”等のラベルを貼付している場合があります。その場合は機器と高置架台の取付方向を確認した上で高置架台を基礎上に設置し、ベースを基礎ボルトで仮止めして下さい。
- 床面に凹凸がある場合や水平でない場合は、モルタルで修正するかライナーを入れて補正して下さい。
- 機器を架台上に搭載し、付属の機器取付けボルトで仮止めして下さい。
- 配管やダクトの位置合わせを行った後、ベースを強固に固定して下さい。
- 機器取付ボルトを強固に固定して下さい。

<ご注意>

- ※ 廃棄する場合はリサイクル鉄材としてください。
- ※ 作業時の安全確保には十分な配慮をお願い致します。
- ※ 予告無く本体の構造等を一部変更することがあります。



倉敷化工株式会社 産業機器事業部

<http://www.kuraka.co.jp/sanki/>

〒712-8555 岡山県倉敷市連島町矢柄四の町4630 TEL(086)465-1715(代)