

製品構成

| 番号 | 名称 | 材質 |
|----|---------|--------------------------------------|
| 1 | 内面ゴム | 合成ゴム |
| 2 | 外面ゴム | 合成ゴム |
| 3 | 補強コード | 合成繊維 |
| 4 | ソリッドリング | SS400 |
| 5 | フランジ | SUS304相当 \triangle 適合寸法: JIS10K |
| 6 | 注意シール | |

・国土交通省『公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）』の防振継手に適合


使用流体

水、冷水、温水、海水


注：本製品は給湯用、プール水循環ポンプ廻りには使用できません。

| 製品品番 | 標準寸法 (mm) | | | | | | | 質量 (kg) |
|----------|-----------|-----|----|----|-------|-----|-----|---------|
| | D | C | T | S | n-h | L | d | |
| JK-25-S | 125 | 90 | 14 | 4 | 4-19 | 90 | 32 | 2.1 |
| JK-32-S | 135 | 100 | 16 | 4 | 4-19 | 90 | 32 | 3.0 |
| JK-40-S | 140 | 105 | 16 | 4 | 4-19 | 97 | 40 | 3.1 |
| JK-50-S | 155 | 120 | 16 | 10 | 4-19 | 112 | 50 | 3.9 |
| JK-65-S | 175 | 140 | 18 | 12 | 4-19 | 120 | 65 | 5.4 |
| JK-80-S | 185 | 150 | 18 | 12 | 8-19 | 142 | 78 | 5.5 |
| JK-100-S | 210 | 175 | 18 | 12 | 8-19 | 159 | 100 | 6.9 |
| JK-125-S | 250 | 210 | 20 | 16 | 8-23 | 189 | 123 | 11.0 |
| JK-150-S | 280 | 240 | 22 | 16 | 8-23 | 209 | 146 | 14.4 |
| JK-200-S | 330 | 290 | 22 | 16 | 12-23 | 209 | 196 | 17.7 |
| JK-250-S | 400 | 355 | 24 | 21 | 12-25 | 234 | 244 | 28.9 |
| JK-300-S | 445 | 400 | 24 | 23 | 16-25 | 259 | 288 | 33.8 |
| JK-350-S | 490 | 445 | 26 | 23 | 16-25 | 266 | 330 | 39.4 |

使用範囲

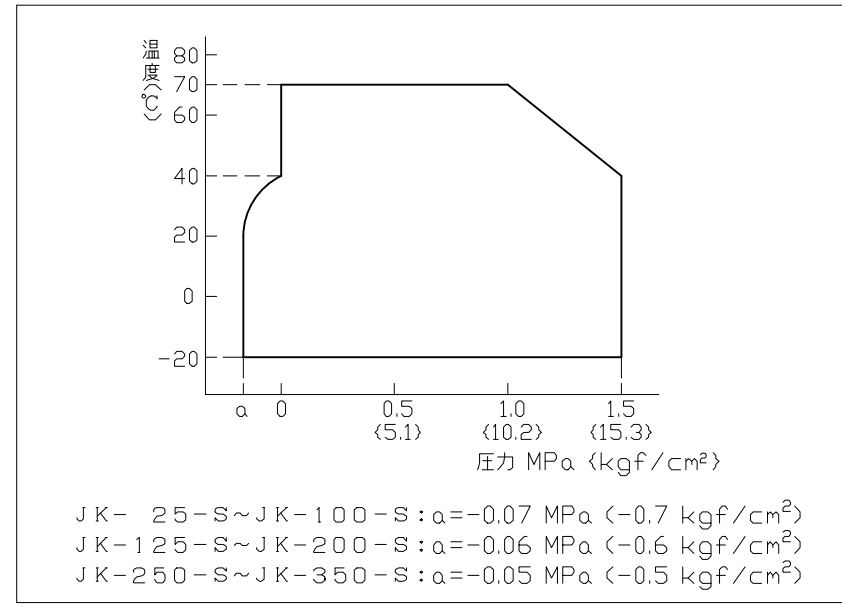

\triangle

| 三角法 | 番号 | 名称 | 数 | 材質 | 備考 | 番号 | 名称 | 数 | 材質 | 備考 |
|-------------|---------|-------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---|----|----|
| \triangle | | | | | | | | | | |
| \triangle | ③ | 品番の追加 | | | '20.7.30 片岡 西村 | | | | | |
| \triangle | ② | 使用範囲の変更 | | | '12.3.8 伊藤 片岡 | | | | | |
| \triangle | ① | フランジ材質表記の変更 | | | '08.10.27 小田原 片岡 | | | | | |
| 符号 | 来歴・変更事項 | | | | 日付 | 承認 | 訂正 | | | |
| 承認 | 検図 | 作成 | 作成年月日 | 尺度 |  倉敷化工株式会社 産業機器事業部 | | | | | |
| 守谷 | 守谷 | 古角 | 04.10.01 | 1/F | | | | | | |
| | | | | | 名称 | カイザーフレックス | | | | |
| | | | | | 品番 | JK-000-S | | | | |